


Ansicht
BHKW
Abluft

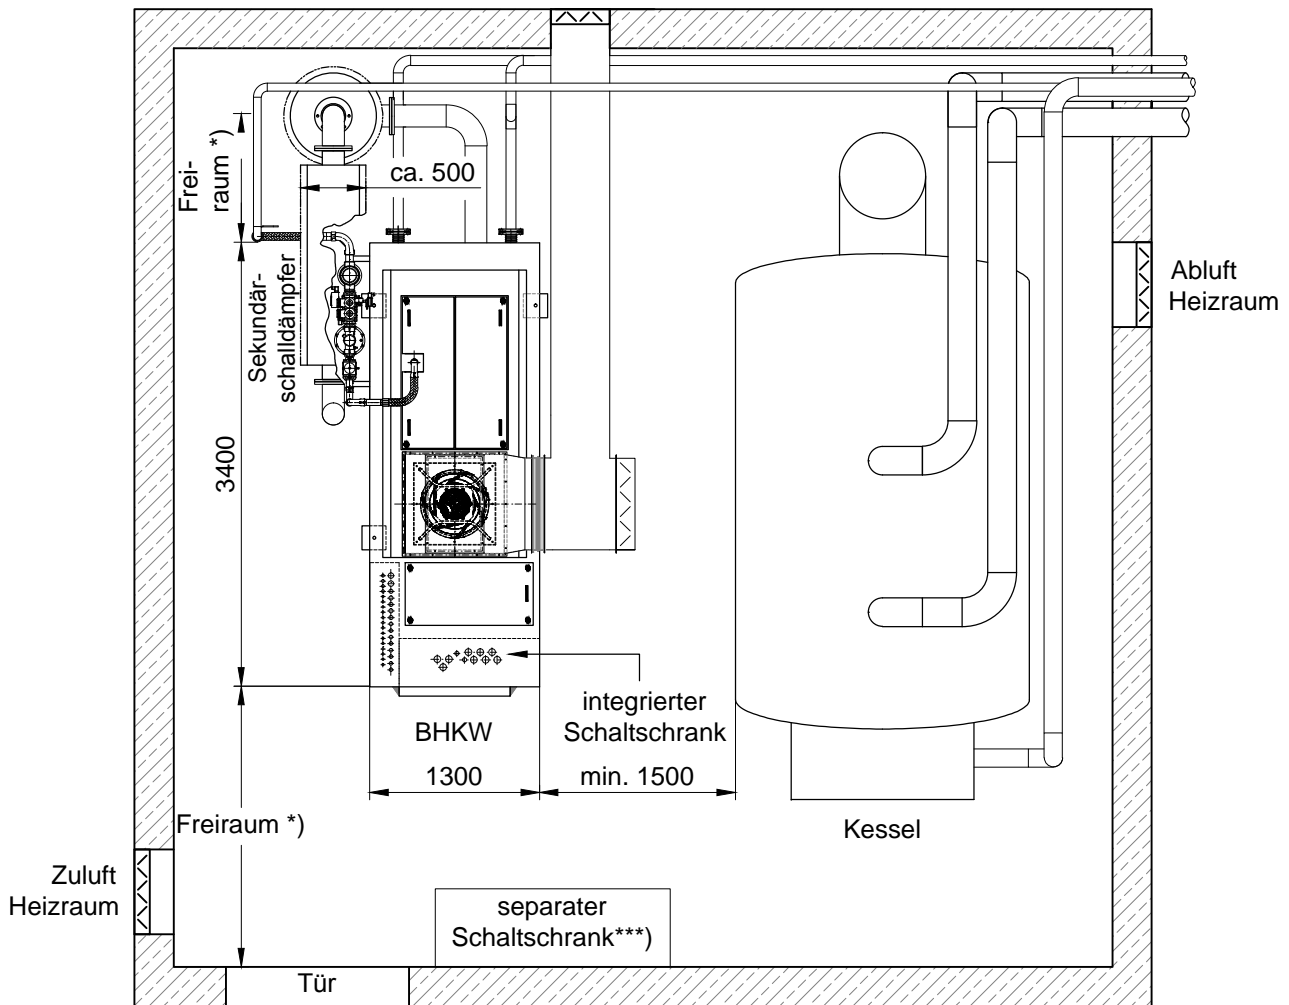

Türbreite min. 1400 mm
Türhöhe min. 2350 mm
Draufsicht

*) Zur ordnungsgemäßen Durchführung von Wartungsarbeiten wird ein Freiraum von 1000 mm an der Anschlussseite, 1500 mm zu den Seitenwänden und 2000 mm zur Frontseite benötigt. Eine mögliche Unterschreitung der vorgenannten Abstände muss im Vorfeld von SOKRATHERM freigegeben werden.

**) Schalldämpfer Sonderbauform

***) nur bei separat erforderlichem Netzkuppelfeld und / oder übergeordneter Steuerung

(Zul. Abw.)	(Oberfl.)	Maßstab	Skizze	(Gewicht)
		SOKRATHERM GmbH		
		Aufstellungsvorschlag BHKW- Kompaktmodul und Kessel		
	Datum	Name		
Bearb.	08.09.2015	Wackerhager		
Gepr.				
Dateiname/Version PI_SDC250+Kessel GG 15_02 BW				Blatt 1
GG 201, GG 237				Blätter
Ursprung	Ersatz für:		Ersatz durch:	